



OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH:

SZ1	E1120 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
tynek		0,3 cm
pyła cementowa		1,25 cm
siatka siłowa		6,00 cm
pyła ścienna warstwowa SZ2		14,00 cm

SZ2 – SGANA ZEWNĘTRZNA	
pyta ściemno:	
blacha stalowa pokryta powłoką poliesterową	0,55 mm
wypełnienie wełna mineralna	14,00 cm
blacha stalowa pokryta powłoką poliesterową	0,55 mm

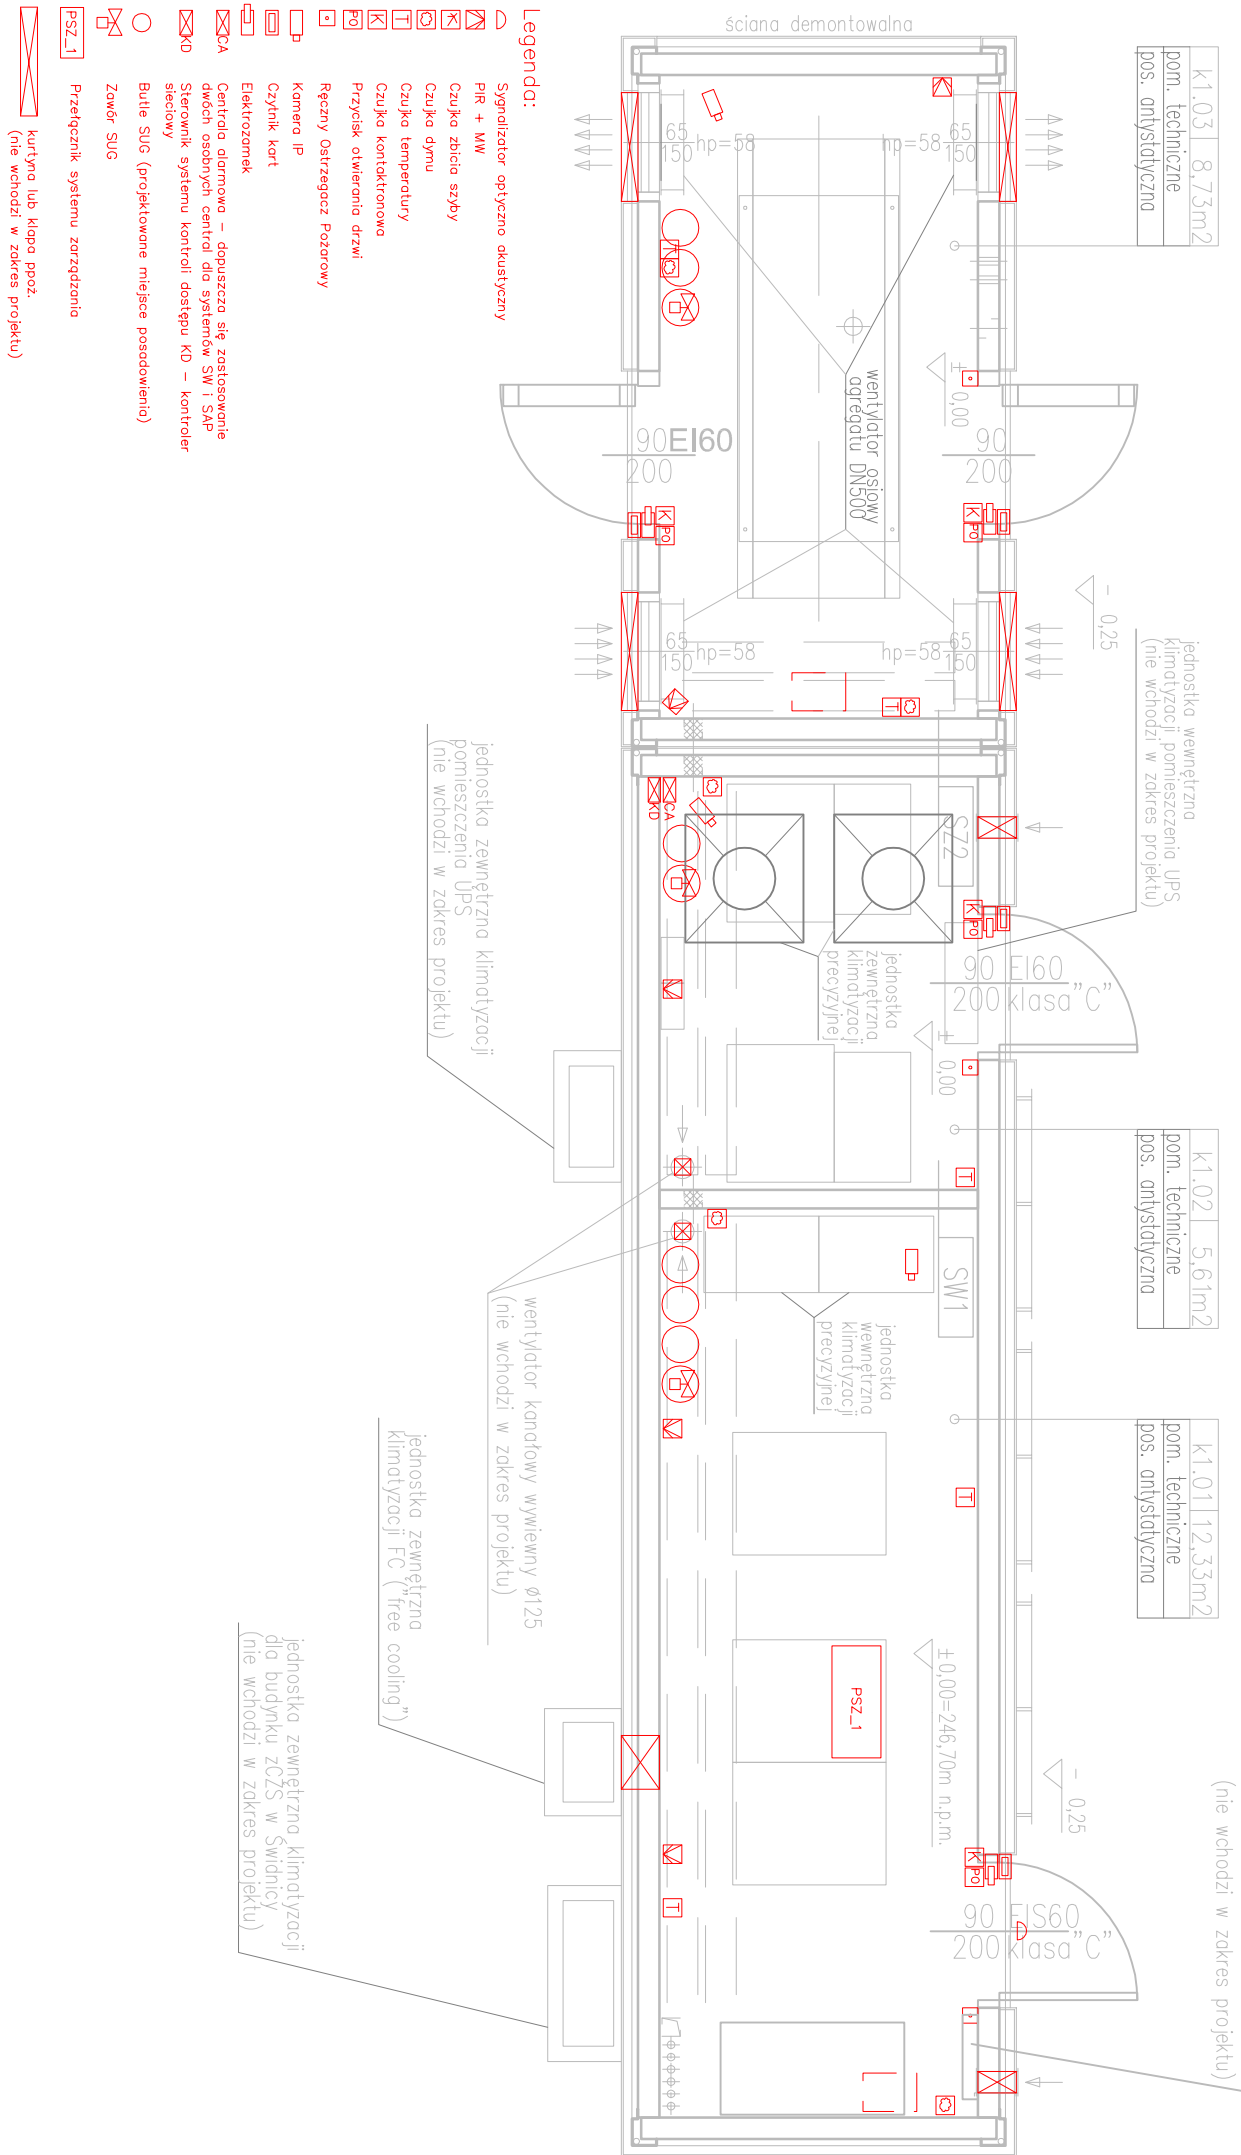

UWAGIA OGÓLNOBUDOWLANE:

			
oddanie 51-169 Wrocław, ul. Redyka 71 tel:(071)372-72-72 fax: (071) 326-00-11			
Nr projektu: DT-W/658/12		Nr rysunku: A-0	
Skala: 1: 50		Arkuszy: .	Arkusz: .
Data: 01-10-2012		Podpis:	
Data: 01-10-2012		Podpis:	
Data: 01-10-2012		Podpis:	